Sämtliche Temperaturfühler müssen in einer Tauchhülse einen festen Sitz haben !

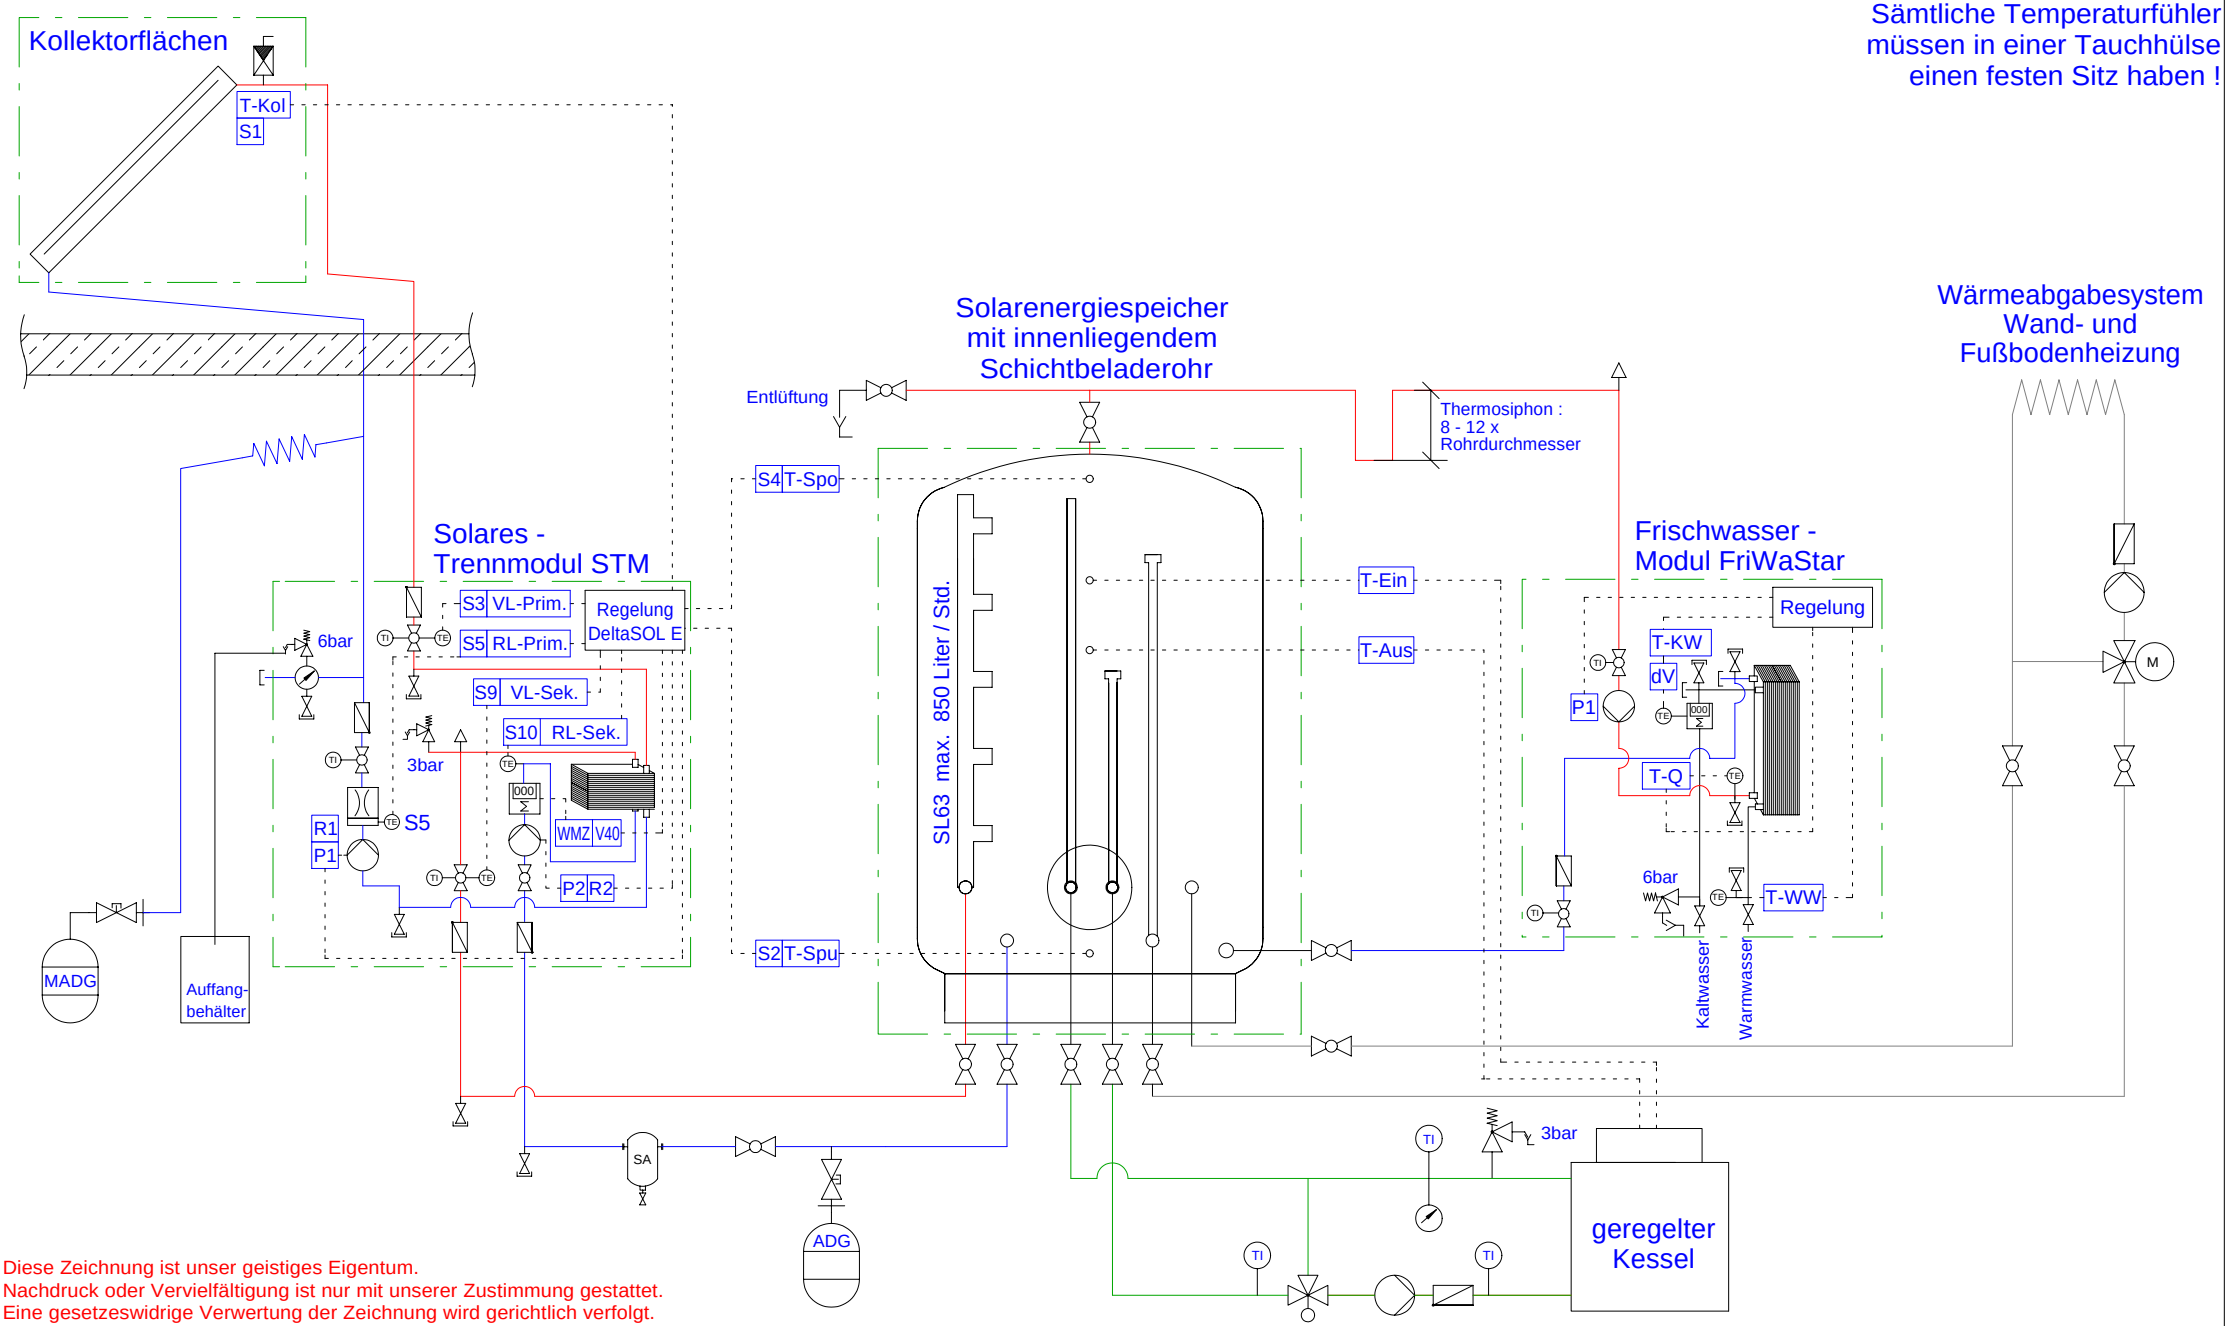

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Nachdruck oder Vervielfältigung ist nur mit unserer Zustimmung gestattet.
Eine gesetzeswidrige Verwertung der Zeichnung wird gerichtlich verfolgt.

Volumenstrommesser mit integrierter Drossel
Lüftungstopf
Thermometer
Stagnationskühler (empfohlen)
Rückschlagventil
Absperrhahn
Systemgrenze Pink- Komponenten
Sicherheitsventil mit Federbelastung
Plattenwärme-tauscher
Manometer
Temperaturfühler
Dreiweghahn
KFE Füll- und Entleerungshahn
Brauchwasser-Mischventil
temperaturbeständiger Entlüftungstopf
Wartungseinheit
Dreiwegventil mit Antrieb
Wärmemengenzähler
Schlammabscheider
Pumpe
Dreiwege-Mischventil mit Anlegefühler

Bearbeiter:	W. Schuller
Datum:	20.05.2009

PINK ENERGIE- & SPEICHERTECHNIK

Prinzipschaltbild Solare Raumheizung

PINK-Solarsystem / Rev. 05

friwa-nt_1023-05.pdf