


Sämtliche Temperaturfühler müssen in einer Tauchhülle einen festen Sitz haben !

**ACHTUNG!**  
Alle Speicheranschlüsse mit außenliegendem Thermosiphon ausführen!

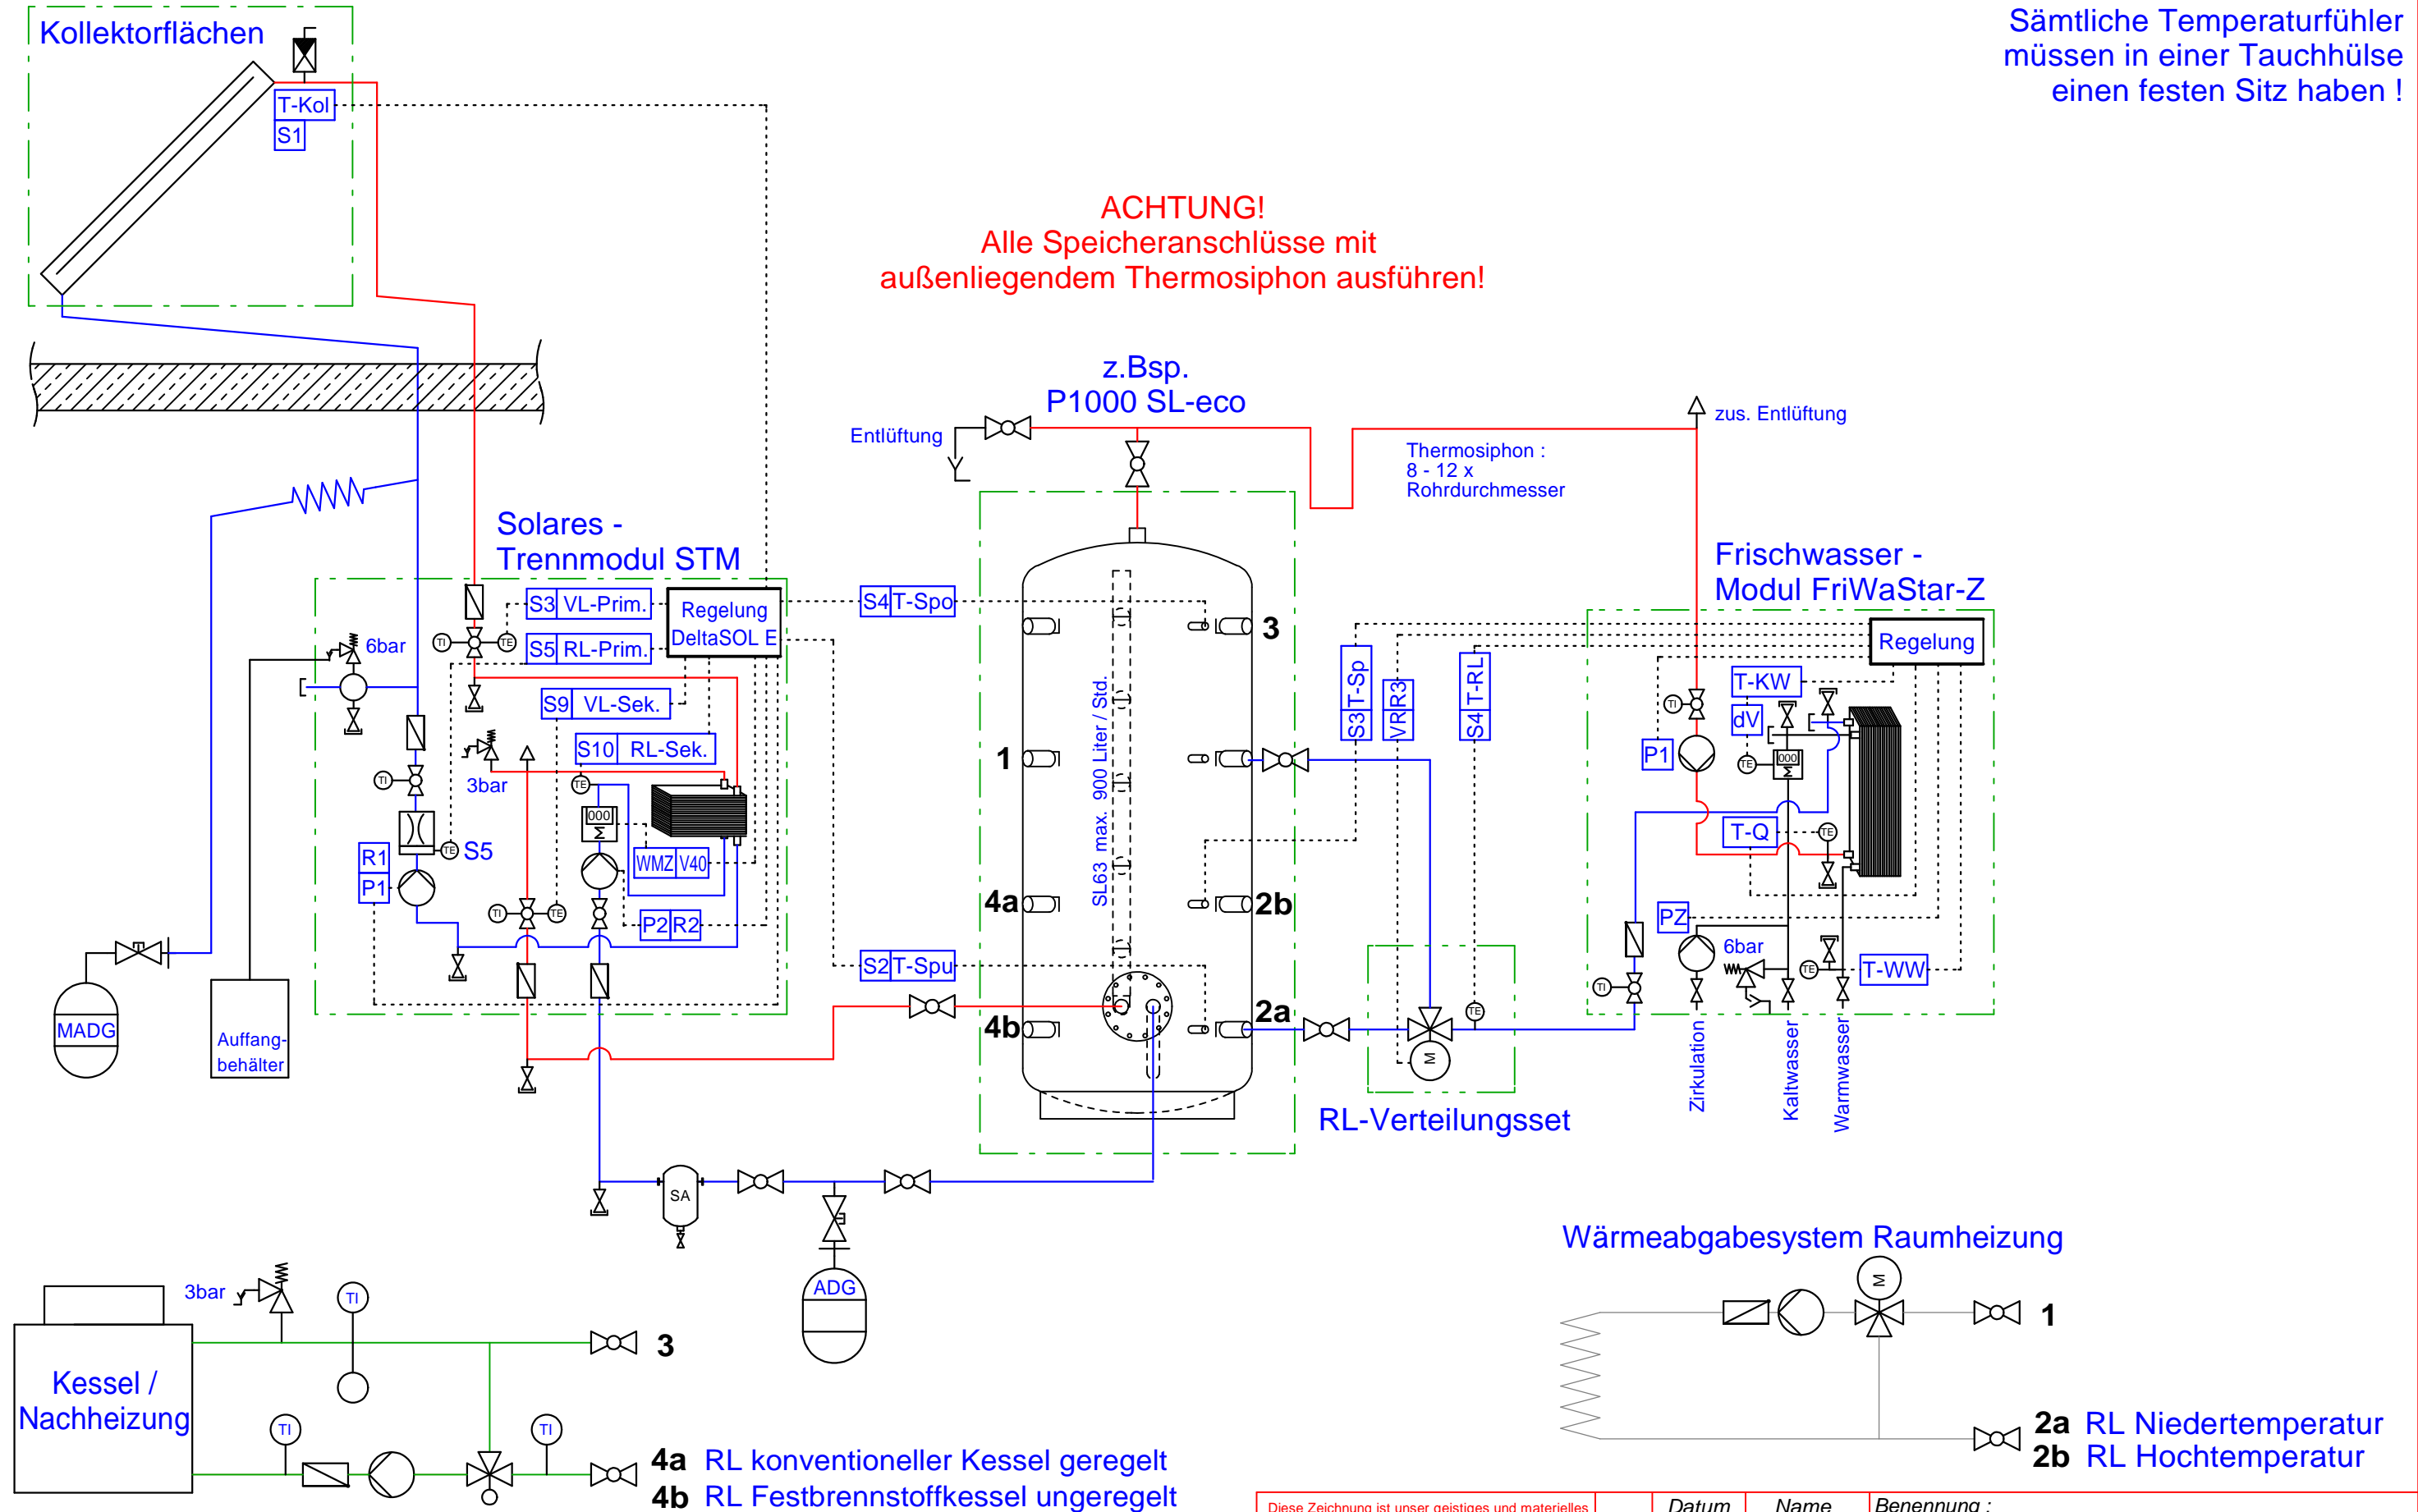

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.  
Nachdruck oder Vervielfältigung ist nur mit unserer Zustimmung gestattet.  
Eine gesetzeswidrige Verwertung der Zeichnung wird gerichtlich verfolgt.

Diese Zeichnung ist unser geistiges und materielles Eigentum. Sie ist ein Betriebsgeheimnis, darf nur im Rahmen unserer Weisung verwendet werden und ist auf Verlangen jederzeit zurückzugeben.				Datum	Name	Benennung :	
Bearb.	22.11.2012	Schrittwieser	Solarenergiespeicher SL - eco				
Gepr.			mit innenliegendem Schichtbeladerohr				
Norm			Prinzip Schaltbild, kein Ausführungsplan !				
			PINK			Zeichnungs Nr. :	
			PINK GmbH Energie- und Speichertechnik 8665 Langenwang Bahnhofstrasse 22 Telefon 03854 - 3666 www.pink.co.at			hydraulik-pss-ecospeicher-friwa-z_1214-02	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Maßstab 1,5:1	Dateipfad : P:\CAD Tenado\Hydraulik\hydraulik-pss-ecospeicher-friwa-z_1214-02		
						Blatt	1 / A3
						1 Blätter	